



Kühlbox ausgebaut

1 4 Schrauben (Pfeile) für Abdeckung des Aggregate-
raumes herausdrehen.

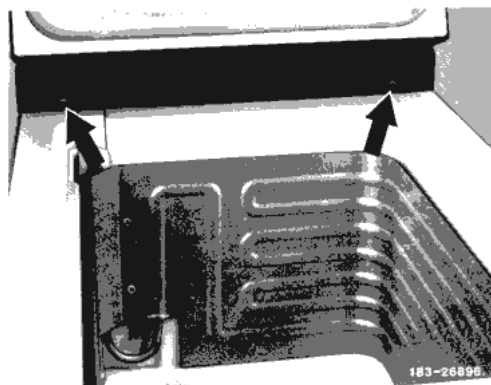


2 Beide Flachstecker vom Thermostatschalter (11)
abziehen.


3 Zwischenstück (Pfeil) herausnehmen.

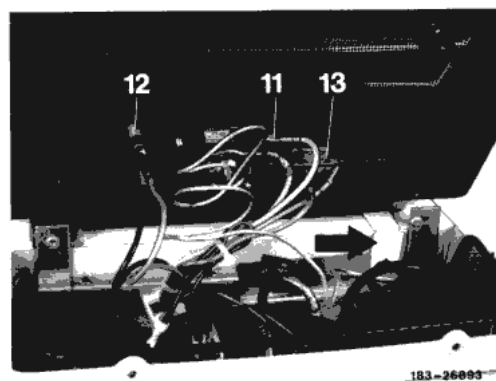

4 Kabelbänder vom Kapillarrohr (17) entfernen.

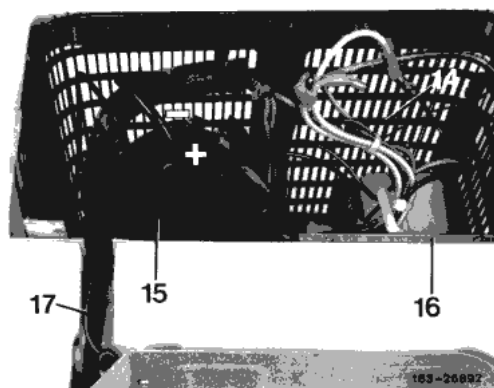


5 2 Schrauben (Pfeile) herausdrehen und Kapillarrohr (17) ausbauen.

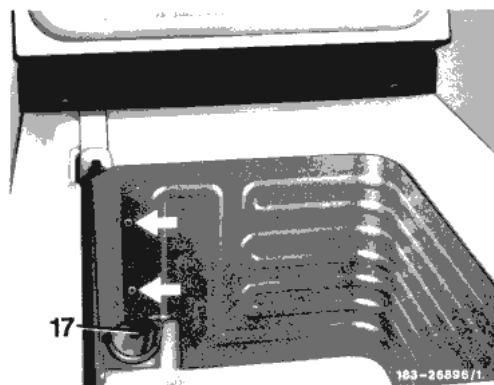

6 Drehknopf vom Thermostatschalter (11) abziehen.

7 Kontrollampe (12) ausbauen.

8 Abdeckung Bedientafel (10) soweit lösen, daß beide Schrauben für die Schalterbefestigung zugänglich sind.

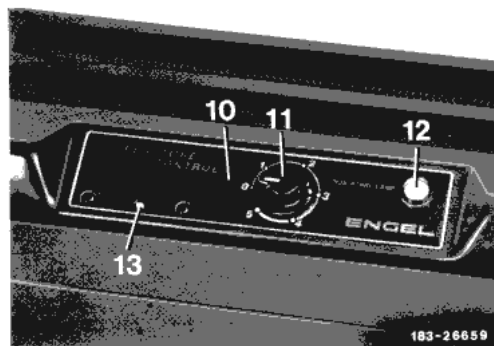


9 Thermostatschalter (11) mit Kapillarrohr (17) ausbauen.

Einbauhinweis: Kapillarrohr in Windungen vorsichtig verformen, um Einbau beschädigungsfrei vornehmen zu können.

10 Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

11 Kühlleistung prüfen (86-020, Abschnitt B).

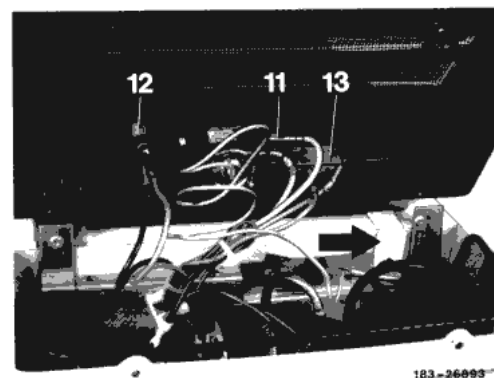

86.1-010/2